
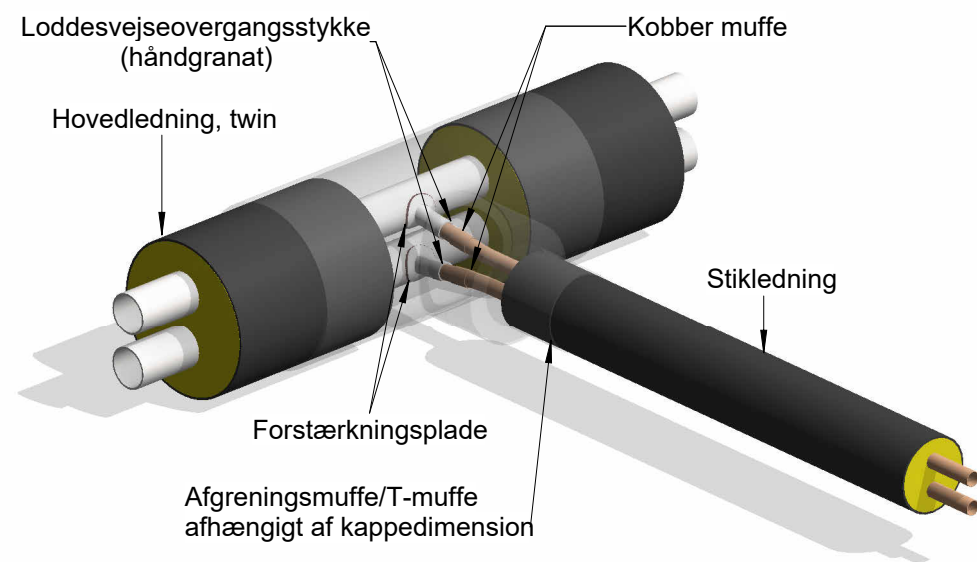


SNIT A-A

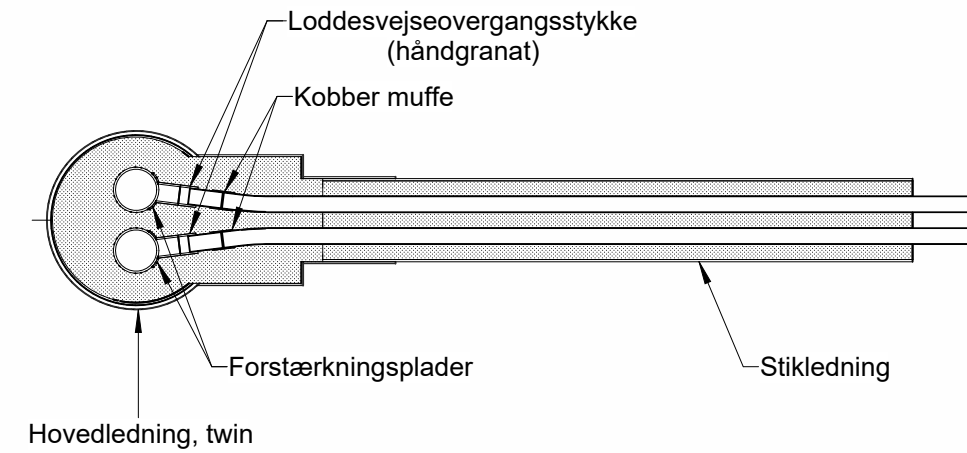

NOTE:

Der anvendes altid forstærkningsplade på både frem og retur, som fuldsvejses, med mindre andet er entydigt angivet i projektet.

Afgreningstype gælder ved afgrening fra twin \geq DN50 til stikledninger i stål udført som twin minimum 3 dimensioner mindre end hovedledning.

KØGE FJERNVARME 
 Roskildevej 175, 2620 Albertslund Telefon: +45 43 64 44 00 KOEGEFJERNVARME@VEKS.DK WWW.KOEGEFJERNVARME.DK

Udgave	Betegnelse/Revision	Dato	Udført	Kontrol	Godkendt
Sag:		Sag nr.:	108-1308		
Bygherre:		Dato:	2023.01.04		
Emne:	Detaljetejning Type 2 stikafgrening - Afgrening fra dobbeltrør \geq DN50 ved påsvejsning	Tegn nr.:			Rev.:
			1308-00-300-025		

Udf.: PD Kont.: JJR Godk.: HELA Mål: 1 : 10