


Note:  
Ved anlæg større end 1 MW monteres mængdemåler til afregning af spædevand, Type Sensus 100182645-10 med mit-Modul T30-90.

Signaturforklaring

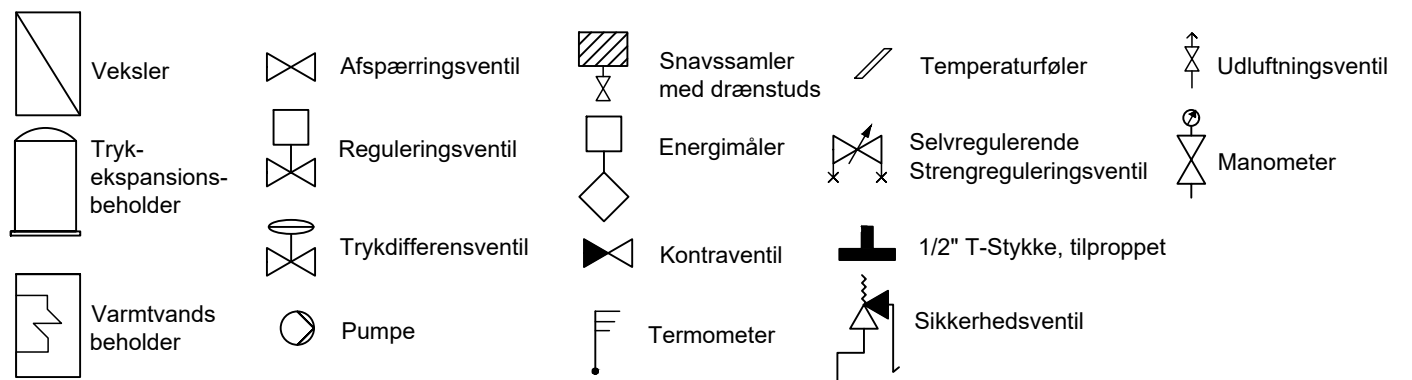

3	Ændringer i snavssamler, manometer. Trykdifferensventil flyttes.	04.04.2024	KGR	JJR	JJR
2	Ændringer i tegningshovedet. Note tilføjet.	09.11.2023	KGR	JJR	JJR
1	Øvrige redigeringer	08.09.2022	MAN	JJR	JJR

Udgave	Betegnelse/Revision	Dato	Udført	Kontrol	Godkendt
--------	---------------------	------	--------	---------	----------

Sag:	VEKS - Unit og VVS udbud	Sag nr.:	108-1242
		Dato:	22.07.2022

Emne:	Principdiagram for større brugerinstallationer over 50 kW med VVB	Tegn nr.:	Bilag 11	Rev.:	3
-------	---	-----------	----------	-------	---

Udf.:	MAN	Kont.:	JJR	Godk.:	JJR	Mål:	
-------	-----	--------	-----	--------	-----	------	--

Roskildevej 175, 2620 Albertslund Tlf : +45 4364 4400, E-mail: Koegefjernvarme@veks.dk Web: www.koegefjernvarme.dk

Algade 43, 3., 4000 Roskilde Telefon : +45 4632 0470, E-mail: post@norsyn.dk Web: www.norsyn.dk